


CABLE COM. GP EN RS422 con MODULO COMM-H DE PLC SERIE H DE HITACHI

La siguiente conexión es tipo 422, se debe seleccionar este tipo de comunicación en la GP.

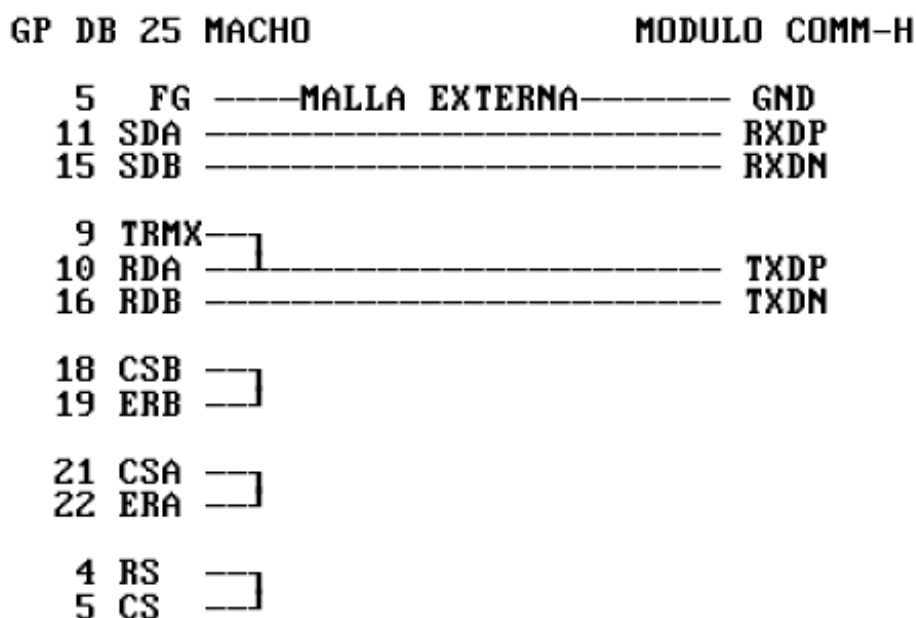

Se recomienda poner una Resistencia de final de línea (de unos 100 Ohmios 1/2W) en la parte del módulo COMM-H entre RXDP y RXDN. El puente que hay entre el pin 9 y el 10 en la parte de la GP sirve para que la Resistencia que hay interna en la GP quede conectada entre el pin 10 y 16.

También es posible conectar la GP al puerto RS-232 del módulo con la misma conexión que a la CPU. En ambos casos seleccionar el módulo en "mode 2".